
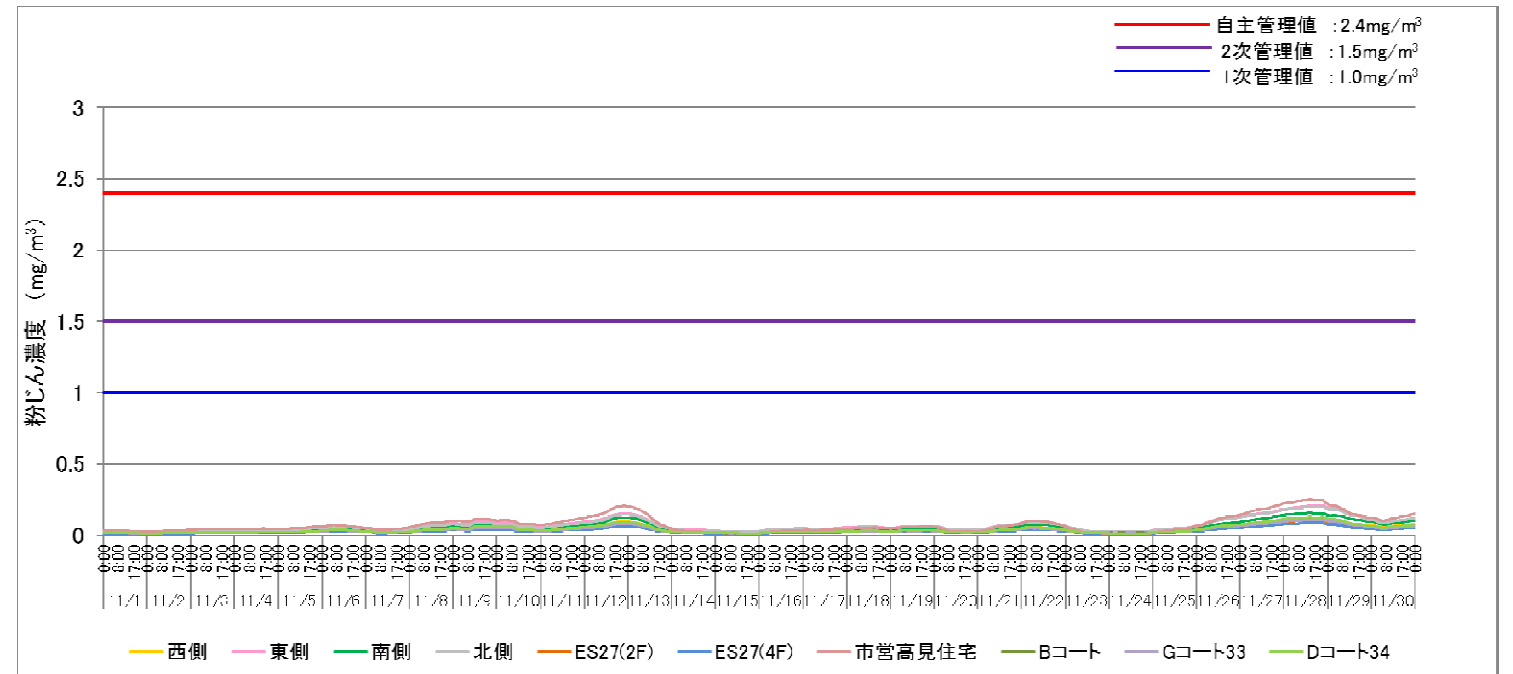


工事名： 海老江下水処理場改築更新事業

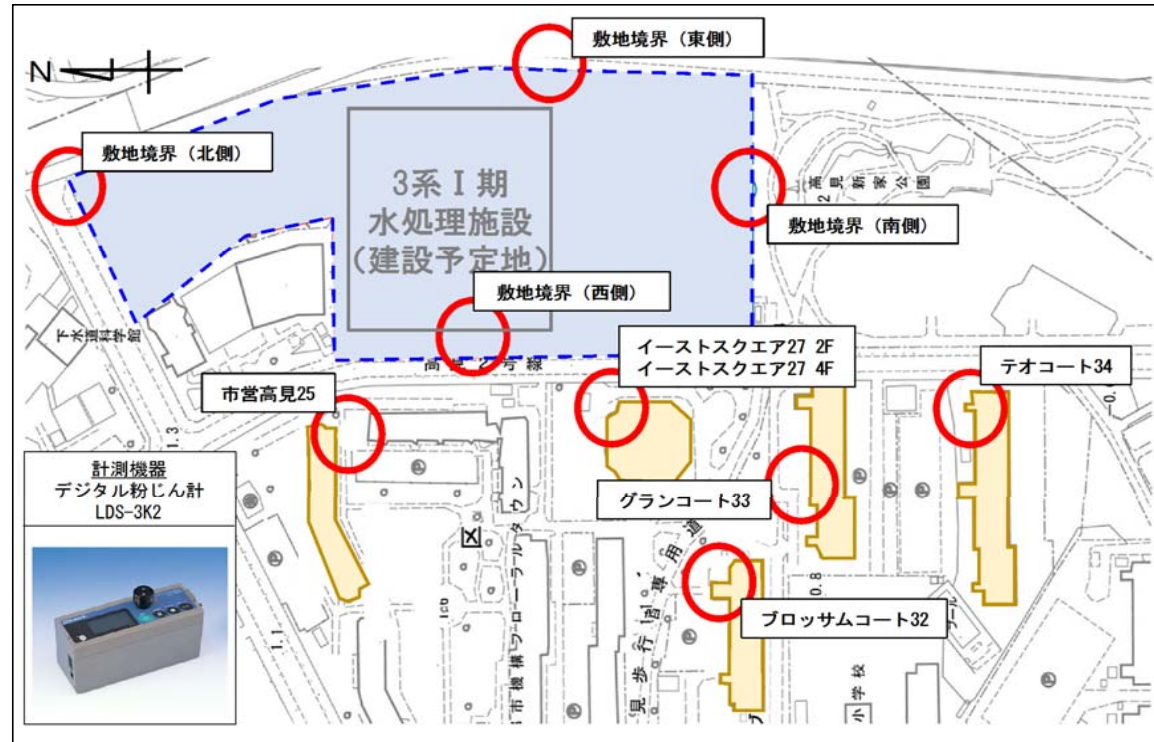

2018.11月度 粉じん濃度24時間移動平均値 (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、-：データの欠測)

単位：mg/m³

測定日	天候	最多風向	10分間平均風速最大値 m/s	降雨量 mm	最高相対湿度 (%)	敷地境界								市営高見25		イーストスクエア27		グランコート33		プロッサムコート32		テオコート34		備考			
						北側		東側		南側		西側		最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定		最大値	判定	
						最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定														2F
1	木	AM晴後曇	北	4.2	0	71.9	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.04	○	0.01	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM晴	北	9.3	0	68.5	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
2	金	AM晴一時曇	北北東	5.1	0	77.5	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM晴時々曇	北	6.1	0	68.7	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.04	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
3	土	AM晴	北北	4.3	0	78.4	0.04	○	0.04	○	0.03	○	0.02	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM晴後曇	北北	4.3	0	65.2	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.02	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
4	日	AM曇時々晴	北	4.9	0	72.9	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.02	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM晴	北	4.3	0	81.8	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
5	月	AM晴	北	4.1	0	86.6	0.04	○	0.05	○	0.03	○	0.03	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
		PM曇後雨	西南	4.8	0	72	0.05	○	0.06	○	0.04	○	0.03	○	0.06	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
6	火	AM晴時々曇	北	4.2	7.5	96.8	0.07	○	0.07	○	0.05	○	0.04	○	0.07	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
		PM晴	北北東	9.4	0	70.6	0.06	○	0.07	○	0.04	○	0.04	○	0.07	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	
7	水	AM晴後薄曇	北	5.1	0	76.5	0.05	○	0.05	○	0.03	○	0.03	○	0.05	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM晴一時薄曇	北	7.3	0	74.9	0.04	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.06	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
8	木	AM晴後薄曇	北	4.4	0	82.5	0.07	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.09	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
		PM曇	西南西	3.8	0	79.3	0.08	○	0.08	○	0.06	○	0.05	○	0.10	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.05	○	
9	金	AM曇時々雨	北	3.9	8.5	95.1	0.09	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.11	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.05	○	0.06	○	
		PM曇一時雨	北西	4.1	3.5	89.9	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.11	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.06	○	0.06	○	
10	土	AM晴一時曇	北	7	0	79.3	0.08	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.11	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.06	○	0.06	○	
		PM快晴	北	8.2	0	62.4	0.06	○	0.07	○	0.05	○	0.04	○	0.08	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
11	日	AM晴後薄曇	北	5.3	0	78.4	0.07	○	0.08	○	0.06	○	0.05	○	0.10	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
		PM晴後曇	北	4.9	0	65.5	0.09	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.12	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.05	○	0.06	○	
12	月	AM晴時々薄曇	北	4.4	0	77.1	0.11	○	0.12	○	0.10	○	0.08	○	0.16	○	0.06	○	0.05	○	0.06	○	0.07	○	0.07	○	
		PM曇時々雨	北北	3.5	0	73.9	0.14	○	0.15	○	0.12	○	0.09	○	0.20	○	0.08	○	0.06	○	0.08	○	0.08	○	0.09	○	
13	火	AM曇	北	6.1	0	78.7	0.14	○	0.15	○	0.12	○	0.09	○	0.20	○	0.08	○	0.06	○	0.08	○	0.08	○	0.09	○	
		PM晴一時曇	北北西	8.3	0	63	0.10	○	0.10	○	0.08	○	0.06	○	0.13	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.05	○	0.06	○	
14	水	AM曇	北北	6.9	0	64.9	0.04	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
		PM曇後晴	北北	7.2	0	78.3	0.04	○	0.04	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
15	木	AM晴時々曇	北北	4.4	0	72.4	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM晴	北	5.7	0	79.6	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.01	○	0.01	○	0.01	○	0.01	○	0.01	○	0.02	○	
16	金	AM曇一時晴	北北	4.2	0	84.9	0.05	○	0.05	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM曇一時雨	西南	3.9	0	64.6	0.05	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
17	土	AM曇時々晴	北	5	0	70.6	0.05	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
		PM晴後一時薄曇	北	8.5	0	72.1	0.05	○	0.06	○	0.04	○	0.03	○	0.05	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
18	日	AM晴後曇	北	4.3	0	80.4	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.03	○	0.05	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM曇後雨	南南西	3	0	61.5	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
19	月	AM曇一時雨	北	5.1	1	83.6	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	
		PM晴	北	7.9	0	72	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	

1次管理値：1.0mg/m³、2次管理値：1.5mg/m³、自主管理値：2.4mg/m³

2018.11月度 粉じん濃度24時間移動平均値 (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、－：データの欠測)

単位：mg/m³

測定日	天候	最多風向	10分間平均風速 最大値 m/s	降雨量 mm	最高 相対湿度 (%)	敷地境界								市営高見25		イーストスクエア27				グラン コート33		プロッサムコート 32		テオ コート34		備考		
						北側		東側		南側		西側		最大値	判定	2F		4F		最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定			
						最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定			最大値	判定	最大値	判定								最大値	判定
20	火	AM	晴	北	4.6	0	71.3	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	
		PM	晴	北北東	5.4	0	69.2	0.04	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
21	水	AM	曇時々晴	北	4.1	0	82.1	0.07	○	0.07	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	
		PM	曇	北	3.3	0	65.7	0.08	○	0.08	○	0.07	○	0.05	○	0.08	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.05	○	
22	木	AM	曇時々雨	北北東	3.9	0.5	83.2	0.09	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.10	○	0.05	○	0.04	○	0.05	○	0.05	○	0.06	○	
		PM	晴	北北西	8.6	0.5	74.3	0.08	○	0.09	○	0.07	○	0.05	○	0.10	○	0.04	○	0.04	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
23	金	AM	晴後曇	南西	3.6	0	70.7	0.06	○	0.06	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	
		PM	快晴	北北東	5.5	0	67.3	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
24	土	AM	快晴	北	4	0	83.5	0.03	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.01	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.01	○	
		PM	快晴	北	3.8	0	76.6	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
25	日	AM	晴時々薄曇	北北東	3.7	0	84	0.05	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM	快晴	南西	3.3	0	81.3	0.06	○	0.07	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
26	月	AM	曇	北	4.2	0	86	0.10	○	0.12	○	0.08	○	0.06	○	0.11	○	0.05	○	0.04	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM	曇	北	2.8	0	75.6	0.12	○	0.13	○	0.09	○	0.07	○	0.14	○	0.06	○	0.05	○	0.07	○	0.07	○	0.07	○	
27	火	AM	曇一時晴	北	4	0	80.2	0.15	○	0.15	○	0.12	○	0.09	○	0.18	○	0.08	○	0.06	○	0.08	○	0.08	○	0.09	○	
		PM	曇一時晴	南南西	3	0	77.4	0.18	○	0.18	○	0.14	○	0.11	○	0.22	○	0.09	○	0.08	○	0.10	○	0.10	○	0.11	○	
28	水	AM	曇時々晴	北	4	0	81.9	0.19	○	0.20	○	0.15	○	0.12	○	0.25	○	0.10	○	0.08	○	0.11	○	0.11	○	0.13	○	
		PM	雨後晴	北北東	5.6	4.5	87.4	0.20	○	0.21	○	0.16	○	0.12	○	0.25	○	0.10	○	0.09	○	0.11	○	0.11	○	0.13	○	
29	木	AM	晴	北北西	5.2	0	85.2	0.18	○	0.19	○	0.14	○	0.11	○	0.22	○	0.09	○	0.08	○	0.10	○	0.11	○	0.12	○	
		PM	快晴	北北東	5.6	0	59.5	0.14	○	0.15	○	0.12	○	0.08	○	0.16	○	0.07	○	0.06	○	0.07	○	0.08	○	0.09	○	
30	金	AM	晴	北	3	0	77.9	0.11	○	0.11	○	0.09	○	0.07	○	0.12	○	0.05	○	0.05	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM	晴時々薄曇	南南西	4.5	0	72.3	0.12	○	0.12	○	0.10	○	0.08	○	0.15	○	0.06	○	0.05	○	0.06	○	0.07	○	0.07	○	

1次管理値：1.0mg/m³、2次管理値：1.5mg/m³、自主管理値：2.4mg/m³

総評

2018年11月の粉塵濃度変動図より、工事作業による粉塵濃度の管理値超過はなかった。敷地境界4ヶ所は0.02～0.21mg/m³、周辺地域6ヶ所は0.01～0.25mg/m³であり、1次管理値1.0mg/m³より小さい値であった。よって、工事により瞬間的な発じんが起きた場合でも、敷地境界外へ与える影響は小さいと考えられる。また、敷地境界4ヶ所と風速のグラフ、降水量・相対湿度のグラフから、デジタル粉じん計が降雨による霧や水蒸気による影響を強く受けたと思われる結果は見られなかった。

2017年10月度の測定結果は、敷地境界4地点の日平均は0.007～0.264mg/m³、周辺地域6ヶ所の日平均は0.009～0.394mg/m³で、今回の調査結果はその範囲内であり、工事による周辺への影響は小さいと考えられる。

引き続き監視を行う。