


管理値超過時の記録シート【騒音】

2019年3月13日

時間	L <sub>A5,1h</sub> (dB)	管理値			時間	L <sub>A5,1h</sub> (dB)	管理値			時間	L <sub>A5,1h</sub> (dB)	管理値		
		1次	2次	自主			1次	2次	自主			1次	2次	自主
		77dB	80dB	85dB			77dB	80dB	85dB			77dB	80dB	85dB
9:00	66.5				11:20	70.4				12:20	77.3	○		
9:01	66.6				11:21	71.6				12:21	76.8			
9:02	66.4				11:22	72.7				12:22	76.4			
9:03	66.3				11:23	73.3				12:23	75.7			
9:04	66.5				11:24	73.9				12:24	74.6			
9:05	66.5				11:25	74.4				12:25	72.9			
9:06	66.5				11:26	74.9				12:26	70.4			
9:07	66.8				11:27	75.5				12:27	69.1			
9:08	66.7				11:28	76.4				12:28	67.9			
9:09	66.7				11:29	76.7				12:29	66.9			
9:10	67				11:30	77.1	○			12:30	65.4			
9:11	67				11:31	77.1	○							
9:12	67.1				11:32	77.5	○							
9:13	67.1				11:33	77.5	○			13:30	62.5			
9:14	67.2				11:34	77.5	○			13:31	62.5			
9:15	67.7				11:35	77.5	○			13:32	62.5			
9:16	68.4				11:36	77.5	○			13:33	63			
9:17	68.4				11:37	77.5	○			13:34	63.4			
9:18	68.5				11:38	77.5	○			13:35	63.7			
9:19	68.3				11:39	77.5	○			13:36	63.9			
9:20	68.3				11:40	77.5	○			13:37	64			
					11:41	77.5	○			13:38	64			
					11:42	77.5	○			13:39	64			
10:30	75.3				11:43	77.5	○			13:40	64			
10:31	75.3				11:44	77.5	○			13:41	64			
10:32	75.3				11:45	77.5	○			13:42	64			
10:33	75.3				11:46	77.5	○			13:43	64.2			
10:34	75.3				11:47	77.5	○			13:44	64.3			
10:35	75.3				11:48	77.5	○			13:45	64.3			
10:36	75.3				11:49	77.5	○			13:46	64.3			
10:37	75.3				11:50	77.5	○			13:47	64.3			
10:38	75.3				11:51	77.5	○			13:48	64.3			
10:39	75.3				11:52	77.5	○			13:49	64.3			
10:40	75.3				11:53	77.5	○			13:50	64.3			
10:41	75.3				11:54	77.5	○			13:51	64.3			
10:42	75.2				11:55	77.5	○			13:52	64.4			
10:43	75				11:56	77.5	○			13:53	64.4			
10:44	74.9				11:57	77.5	○			13:54	64.4			
10:45	74.8				11:58	77.5	○			13:55	64.6			
10:46	74.7				11:59	77.5	○			13:56	64.7			
10:47	74.3				12:00	77.5	○			13:57	64.8			
10:48	74.2				12:01	77.5	○			13:58	64.8			
10:49	74.1				12:02	77.5	○			13:59	64.9			
10:50	73.8				12:03	77.5	○			14:00	65.1			
10:51	73.3				12:04	77.5	○			14:01	65.1			
10:52	72.8				12:05	77.5	○			14:02	65.2			
10:53	72.3				12:06	77.5	○			14:03	65.2			
10:54	71.2				12:07	77.5	○			14:04	65.2			
10:55	70.6				12:08	77.5	○			14:05	65.3			
10:56	70.4				12:09	77.5	○			14:06	65.4			
10:57	70.4				12:10	77.5	○			14:07	65.5			
10:58	70.4				12:11	77.5	○			14:08	65.5			
10:59	70.4				12:12	77.5	○			14:09	65.5			
11:00	70.4				12:13	77.5	○			14:10	66			

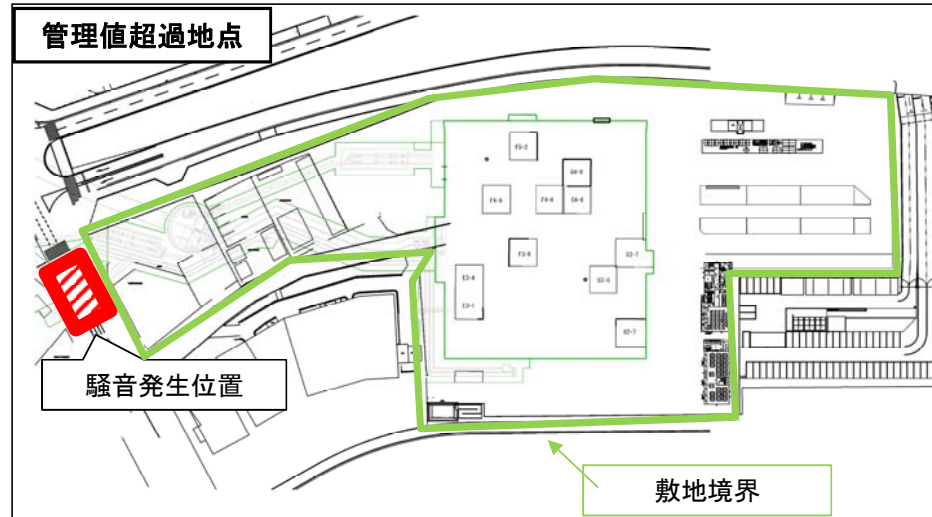

管理値超過地点	敷地境界北側
管理値超過項目	騒音
工事による超過か	○
基本対策は実施されているか	○
測定機器は正常に動作しているか	○

※自主管理値超過時は、工事を中断し  
大阪市北部方面管理事務所へ連絡を行うこと。

TEL : 06-6462-1460 (平日)  
06-6462-1434 (代表)



管理値超過時状況	3系水処理施設北側歩道部で、植栽伐採作業を行っていた。歩道部の植栽伐採を行うために使用したチェーンソーが、騒音の発生原因と考えられる。基本対策として、作業エリア周辺に防音シートを設置し作業を行っていた。
対策内容	ポータブル騒音計を用いて、音源の確認と計測機器の異常がないかを確認。音源が植栽撤去時の作業音ということが確認できたため、レベル1対策を実施。レベル1対策の内容：騒音発生源の周辺を防音マットで覆い対策。結果、騒音レベルは1次管理値以下に下がった。

その他・備考  
特になし