
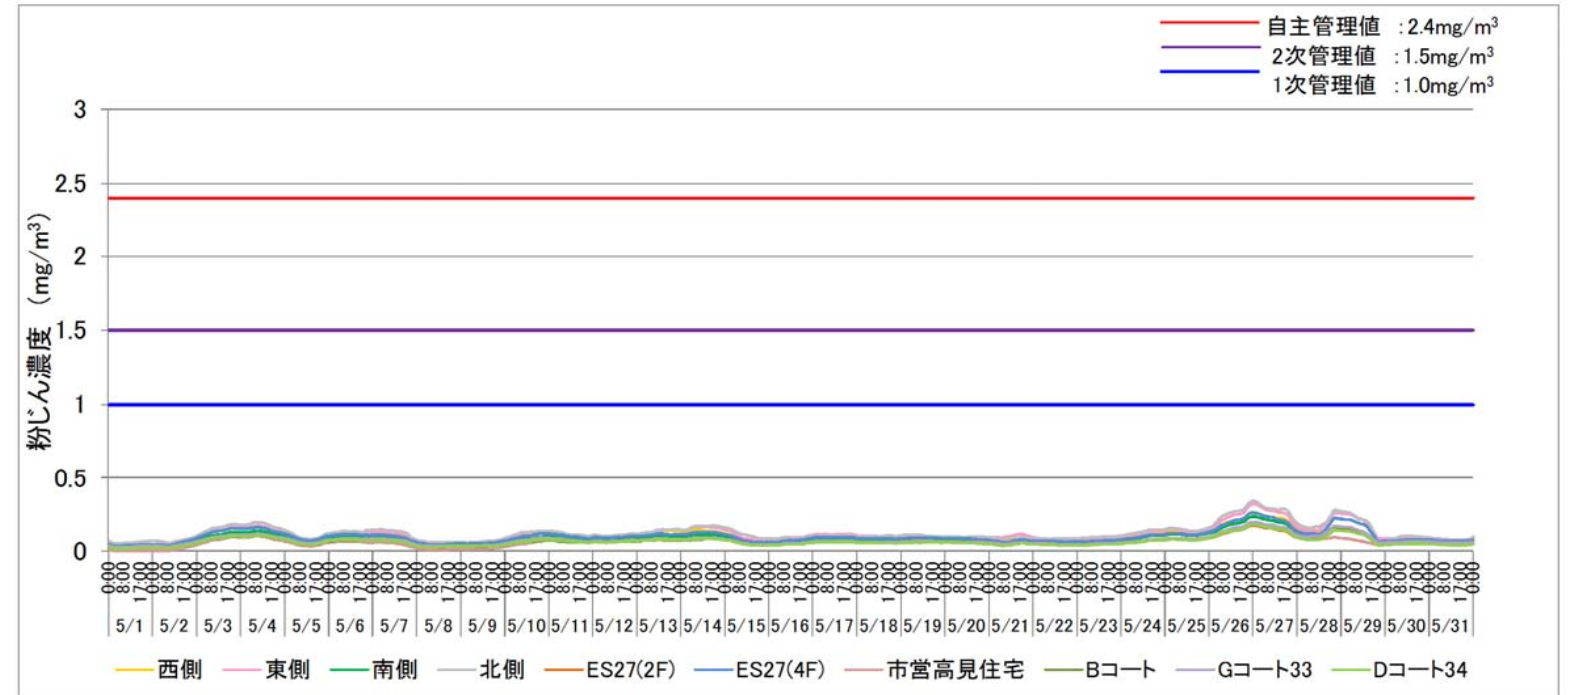


工事名： 海老江下水処理場改築更新事業

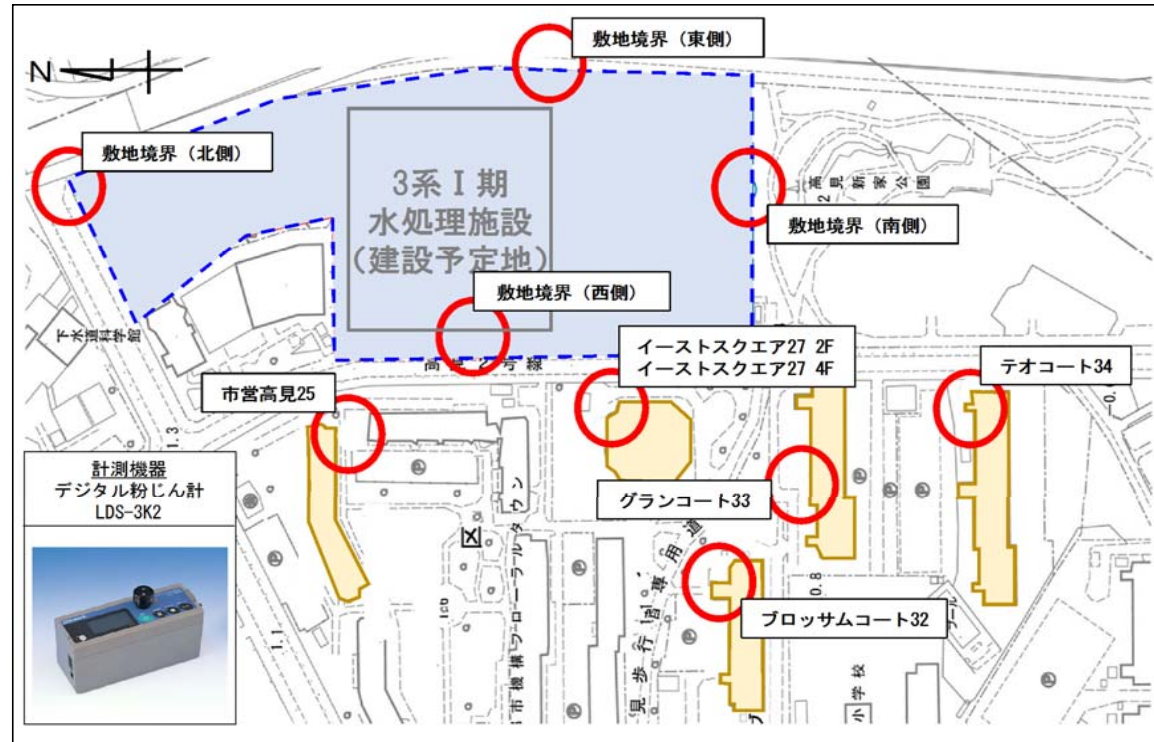

2019.5月度 粉じん濃度24時間移動平均値 (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、-：データの欠測)

単位：mg/m³

測定日	天候	最多風向	10分間平均風速最大値 m/s	降雨量 mm	最高相対湿度 (%)	敷地境界								市営高見25		イーストスクエア27				グランコート33		プロッサムコート32		テオコート34		備考	
						北側		東側		南側		西側		最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定		
						最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定														2F
1	水	AM 雨時々曇	北北	4.0	0.0	97.1	0.07	○	0.05	○	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 曇時々晴	北北	4.7	0.0	89.5	0.07	○	0.05	○	0.03	○	0.05	○	0.00	○	0.03	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	
2	木	AM 晴時々薄曇	北北東	4.9	0.0	76.2	0.07	○	0.05	○	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.03	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 薄曇時々晴	西南西	6.2	0.0	64.1	0.10	○	0.09	○	0.07	○	0.09	○	0.04	○	0.06	○	0.09	○	0.07	○	0.05	○	0.06	○	
3	金	AM 晴	北北	4.3	0.0	73.3	0.16	○	0.14	○	0.11	○	0.14	○	0.08	○	0.09	○	0.14	○	0.10	○	0.09	○	0.09	○	
		PM 晴	西南	5.5	0.0	59.1	0.18	○	0.16	○	0.13	○	0.16	○	0.10	○	0.10	○	0.16	○	0.11	○	0.10	○	0.10	○	
4	土	AM 快晴	北北	4.7	0.0	70.7	0.20	○	0.17	○	0.14	○	0.17	○	0.10	○	0.11	○	0.16	○	0.12	○	0.11	○	0.11	○	
		PM 晴後薄曇	西南	5.6	0.0	42.0	0.19	○	0.17	○	0.14	○	0.17	○	0.10	○	0.10	○	0.16	○	0.12	○	0.10	○	0.10	○	
5	日	AM 晴時々薄曇	北北	5.0	0.0	58.8	0.15	○	0.13	○	0.10	○	0.13	○	0.07	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 薄曇時々薄曇	西南	6.5	0.0	87.0	0.12	○	0.11	○	0.09	○	0.11	○	0.06	○	0.07	○	0.11	○	0.08	○	0.07	○	0.07	○	
6	月	AM 曇時々雨	西南西	5.8	0.0	78.2	0.14	○	0.12	○	0.10	○	0.12	○	0.07	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 曇時々雨	西南西	8.1	4.5	88.6	0.15	○	0.13	○	0.10	○	0.12	○	0.07	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
7	火	AM 快晴	北北東	6.3	0.0	70.7	0.15	○	0.13	○	0.10	○	0.12	○	0.06	○	0.08	○	0.11	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 快晴	北北東	7.3	0.0	34.1	0.14	○	0.12	○	0.09	○	0.11	○	0.05	○	0.07	○	0.10	○	0.08	○	0.07	○	0.07	○	
8	水	AM 晴後薄曇	北北東	5.2	0.0	56.4	0.08	○	0.07	○	0.06	○	0.07	○	0.02	○	0.04	○	0.06	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
		PM 曇	西南西	5.5	0.0	49.0	0.06	○	0.06	○	0.04	○	0.06	○	0.01	○	0.03	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	
9	木	AM 曇時々薄曇	北北	4.2	0.0	52.7	0.07	○	0.06	○	0.05	○	0.06	○	0.02	○	0.03	○	0.05	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	
		PM 晴時々薄曇	西南	5.8	0.0	81.6	0.09	○	0.08	○	0.06	○	0.08	○	0.03	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.04	○	0.04	○	
10	金	AM 薄曇	北北	4.7	0.0	74.7	0.13	○	0.12	○	0.09	○	0.12	○	0.05	○	0.07	○	0.10	○	0.08	○	0.07	○	0.07	○	
		PM 薄曇	西南	5.8	0.0	70.4	0.14	○	0.14	○	0.10	○	0.13	○	0.07	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.07	○	0.08	○	
11	土	AM 快晴	北北	5.0	0.0	70.0	0.14	○	0.14	○	0.10	○	0.13	○	0.07	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.07	○	0.08	○	
		PM 晴	西南	7.3	0.0	70.7	0.11	○	0.11	○	0.09	○	0.11	○	0.07	○	0.07	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.07	○	
12	日	AM 薄曇時々晴	北北	3.9	0.0	43.5	0.11	○	0.11	○	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 晴	西南	5.6	0.0	81.5	0.12	○	0.12	○	0.10	○	0.11	○	0.08	○	0.07	○	0.11	○	0.08	○	0.07	○	0.07	○	
13	月	AM 晴後薄曇	北	4.9	0.0	84.8	0.14	○	0.15	○	0.11	○	0.13	○	0.08	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 曇	西南西	7.1	0.0	79.9	0.15	○	0.15	○	0.11	○	0.14	○	0.08	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
14	火	AM 曇時々雨	北北	4.5	0.0	84.9	0.17	○	0.17	○	0.11	○	0.14	○	0.09	○	0.09	○	0.13	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 曇時々雨	北北東	5.6	0.0	78.2	0.17	○	0.16	○	0.11	○	0.14	○	0.09	○	0.09	○	0.13	○	0.09	○	0.09	○	0.09	○	
15	水	AM 薄曇	北東	6.8	0.0	79.4	0.16	○	0.15	○	0.10	○	0.12	○	0.08	○	0.08	○	0.12	○	0.08	○	0.08	○	0.08	○	
		PM 薄曇後晴	北東	6.8	0.0	80.1	0.11	○	0.09	○	0.07	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
16	木	AM 曇時々晴	北北	4.2	0.0	76.7	0.10	○	0.10	○	0.07	○	0.08	○	0.05	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM 薄曇後晴	西南	5.4	0.0	82.0	0.11	○	0.11	○	0.08	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	
17	金	AM 曇時々晴	北北	5.3	0.0	75.5	0.11	○	0.12	○	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 曇	西南	7.0	0.0	71.9	0.11	○	0.12	○	0.09	○	0.11	○	0.07	○	0.06	○	0.10	○	0.07	○	0.07	○	0.06	○	
18	土	AM 曇	東北東	5.1	0.0	70.3	0.10	○	0.11	○	0.08	○	0.10	○	0.06	○	0.06	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 曇後晴	東北東	6.0	0.0	61.2	0.11	○	0.10	○	0.08	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
19	日	AM 薄曇	東北東	5.6	0.0	65.0	0.11	○	0.11	○	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.07	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 曇	東南東	6.0	0.0	64.3	0.11	○	0.10	○	0.08	○	0.10	○	0.07	○	0.06	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	

1次管理値：1.0mg/m³、2次管理値：1.5mg/m³、自主管理値：2.4mg/m³

2019.5月度 粉じん濃度24時間移動平均値 (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、－：データの欠測)

単位：mg/m³

測定日	天候	最多風向	10分間平均風速 最大値 m/s	降雨量 mm	最高 相対湿度 (%)	敷地境界								市営高見25		イーストスクエア27				グランコート33		プロッサムコート32		テオコート34		備考				
						北側		東側		南側		西側		最大値	判定	2F		4F		最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定					
						最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定			最大値	判定	最大値	判定								最大値	判定		
20	月	AM	曇後時々雨	北東	5.4	0.0	69.1	0.10	○	0.09	○	0.08	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.09	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM	大雨一時曇	北東	5.5	5.5	91.4	0.10	○	0.10	○	0.08	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.08	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
21	火	AM	曇一時雨後晴	北北東	5.7	30.0	97.7	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.09	○	0.06	○	0.05	○	0.08	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM	薄曇時々晴	北東	7.8	0.0	56.0	0.10	○	0.12	○	0.08	○	0.09	○	0.06	○	0.06	○	0.08	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
22	水	AM	晴時々薄曇	北	6.0	0.0	60.9	0.09	○	0.10	○	0.07	○	0.08	○	0.05	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM	快晴	南西	4.7	0.0	46.2	0.09	○	0.08	○	0.06	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	0.04	○	
23	木	AM	快晴	北北東	5.0	0.0	56.0	0.10	○	0.09	○	0.07	○	0.08	○	0.05	○	0.05	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM	快晴	西南西	5.5	0.0	70.0	0.11	○	0.10	○	0.08	○	0.09	○	0.06	○	0.05	○	0.08	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.05	○	
24	金	AM	快晴	西南西	4.3	0.0	72.3	0.13	○	0.12	○	0.09	○	0.11	○	0.07	○	0.07	○	0.10	○	0.07	○	0.07	○	0.07	○	0.06	○	
		PM	快晴	南西	5.4	0.0	52.1	0.15	○	0.14	○	0.11	○	0.13	○	0.08	○	0.08	○	0.12	○	0.08	○	0.08	○	0.08	○	0.08	○	
25	土	AM	晴後一時薄曇	北	5.0	0.0	59.3	0.16	○	0.15	○	0.12	○	0.13	○	0.09	○	0.08	○	0.12	○	0.09	○	0.08	○	0.08	○	0.08	○	
		PM	薄曇	西南西	5.1	0.0	75.8	0.16	○	0.15	○	0.12	○	0.14	○	0.10	○	0.09	○	0.13	○	0.10	○	0.09	○	0.09	○	0.09	○	
26	日	AM	薄曇後時々晴	西南西	5.2	0.0	77.3	0.26	○	0.24	○	0.18	○	0.20	○	0.15	○	0.14	○	0.20	○	0.15	○	0.14	○	0.14	○	0.14	○	
		PM	薄曇	西南西	5.1	0.0	83.0	0.34	○	0.32	○	0.24	○	0.26	○	0.19	○	0.18	○	0.26	○	0.20	○	0.18	○	0.18	○	0.18	○	
27	月	AM	曇一時晴	西南西	5.8	0.0	77.8	0.34	○	0.32	○	0.24	○	0.26	○	0.19	○	0.18	○	0.26	○	0.20	○	0.18	○	0.18	○	0.18	○	
		PM	曇後時々雨	南西	7.3	0.0	72.6	0.29	○	0.27	○	0.20	○	0.23	○	0.17	○	0.15	○	0.22	○	0.17	○	0.16	○	0.16	○	0.16	○	
28	火	AM	雨一時曇	南西	5.0	7.0	92.3	0.19	○	0.17	○	0.13	○	0.15	○	0.10	○	0.09	○	0.14	○	0.11	○	0.10	○	0.09	○	0.09	○	
		PM	曇時々雨一時曇	北北東	7.2	4.0	96.3	0.28	○	0.26	○	0.16	○	0.17	○	0.10	○	0.15	○	0.23	○	0.17	○	0.16	○	0.14	○	0.14	○	
29	水	AM	薄曇	北	5.2	0.0	79.3	0.27	○	0.26	○	0.15	○	0.16	○	0.09	○	0.15	○	0.22	○	0.17	○	0.15	○	0.14	○	0.14	○	
		PM	晴一時薄曇	南西	5.3	0.0	54.5	0.22	○	0.21	○	0.12	○	0.13	○	0.07	○	0.12	○	0.18	○	0.13	○	0.12	○	0.11	○	0.11	○	
30	木	AM	晴後薄曇	北北東	4.3	0.0	66.8	0.11	○	0.09	○	0.07	○	0.09	○	0.06	○	0.05	○	0.08	○	0.07	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM	薄曇	西南西	6.0	0.0	61.1	0.11	○	0.09	○	0.07	○	0.09	○	0.06	○	0.05	○	0.08	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	0.05	○	
31	金	AM	曇	北	3.7	0.0	56.4	0.09	○	0.09	○	0.07	○	0.09	○	0.06	○	0.05	○	0.08	○	0.06	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	
		PM	曇一時雨	西南西	4.3	0.0	84.8	0.10	○	0.09	○	0.07	○	0.08	○	0.05	○	0.05	○	0.08	○	0.06	○	0.05	○	0.05	○	0.05	○	

1次管理値：1.0mg/m³、2次管理値：1.5mg/m³、自主管理値：2.4mg/m³

総評

2019年5月の粉じん濃度変動図より、工事作業による粉塵濃度の管理値超過はなかった。
敷地境界4ヶ所は0.03～0.34mg/m³、周辺地域6ヶ所は0.00～0.26mg/m³であり、1次管理値1.0mg/m³より小さい値であった。よって、工事により瞬間的な発じんが起きた場合でも、敷地境界外へ与える影響は小さいと考えられる。また、敷地境界4ヶ所と風速のグラフ、降水量・相対湿度のグラフから、デジタル粉じん計が降雨による霧や水蒸気による影響を強く受けたと思われる結果は見られなかった。
平成30年5月度の結果が無いため、工事前の平成29年5月度の測定結果と比べた場合、結果は敷地境界4地点の日平均が0.007～0.535mg/m³、周辺地域6ヶ所の日平均が0.017～0.287mg/m³であった。今回の調査結果は平成29年5月度の範囲内であり、1次管理値1.0mg/m³より小さい値であることから工事による周辺への影響は小さいと考えられる。