
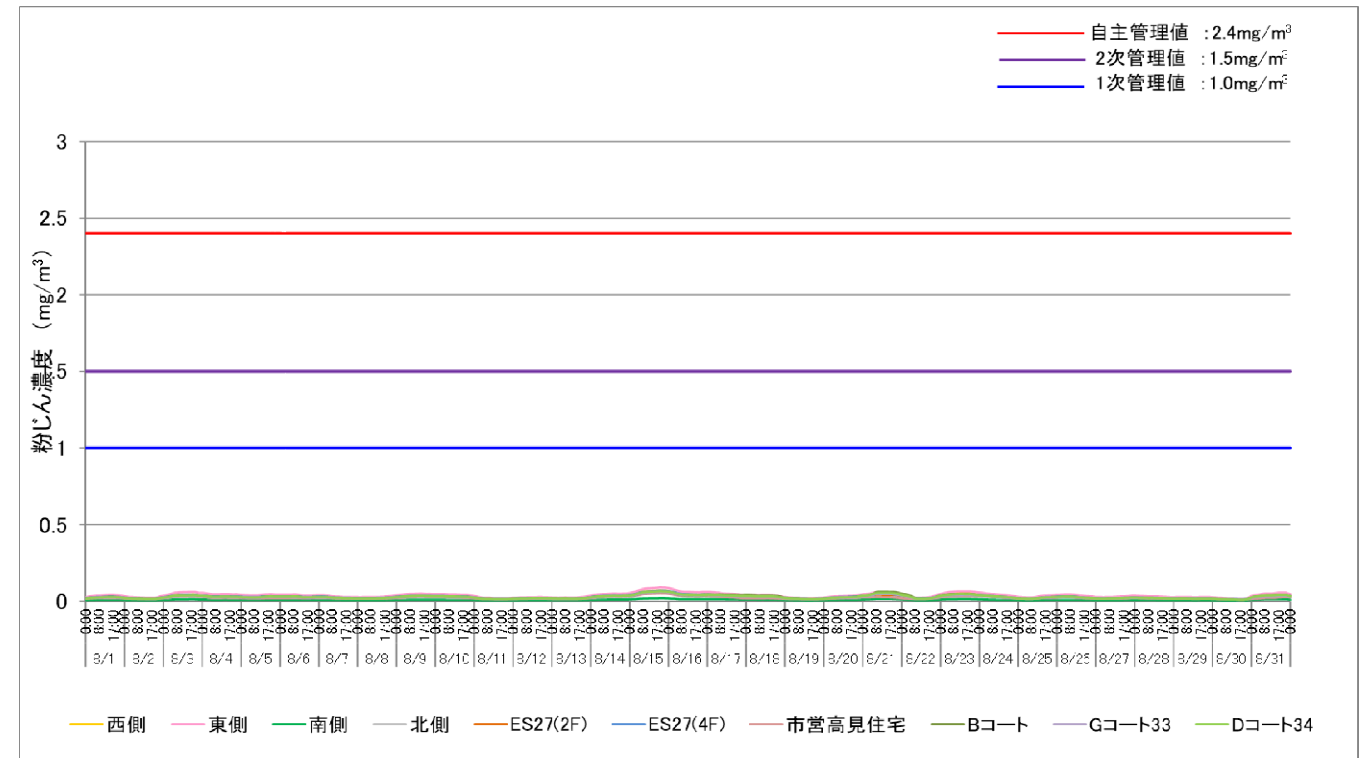


工事名： 海老江下水処理場改築更新事業

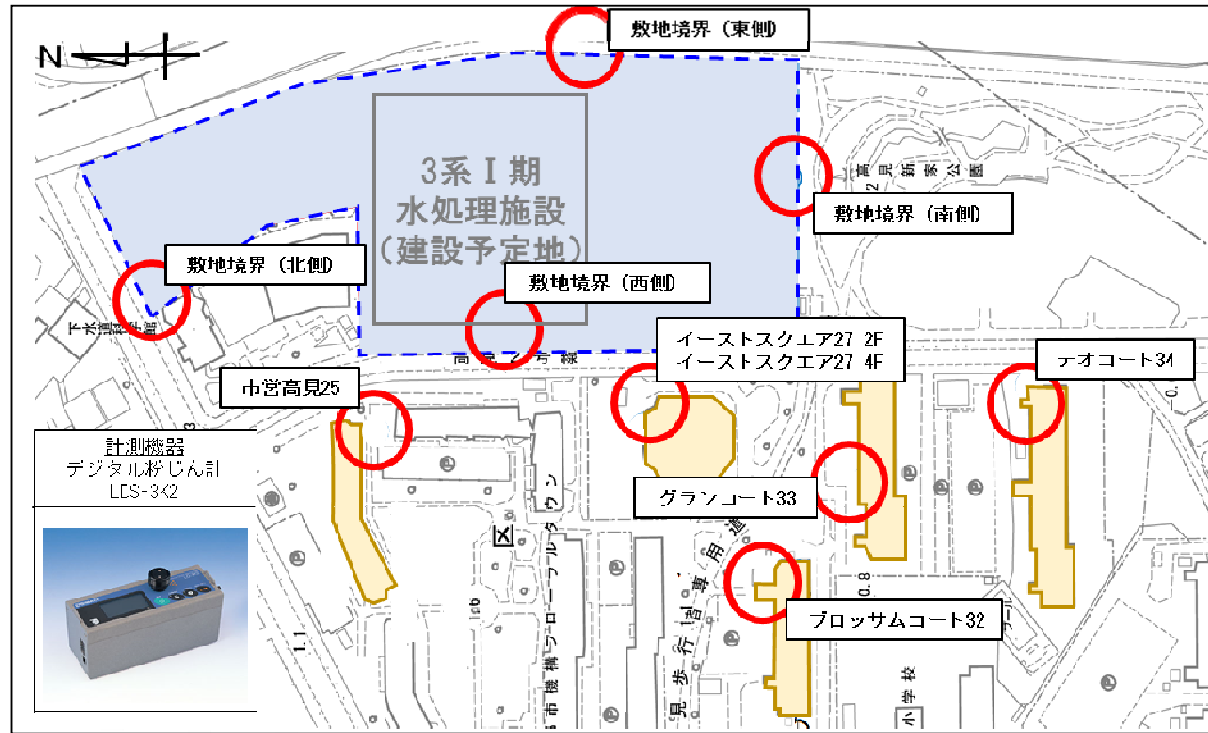

2022.8月度 粉じん濃度24時間移動平均値 (○：管理値超過なし、■：1次管理値超過、▲：2次管理値超過、×：自主管理値超過、-：データの欠測)

単位：mg/m³

測定日	天候	最多風向	10分間平均風速 最大値 m/s	降雨量 mm	最高 相対湿度 (%)	敷地境界								市営高見25		イーストスクエア27				グランコート33		プロッサムコート32		アオコート34		備考	
						北側		東側		南側		西側		最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定		
						最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定	最大値	判定														2F
1	月	AM 薄曇	西南西	6.7	0.0	79.8	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 晴	西南西	7.1	0.0	71.0	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
2	火	AM 薄曇一時晴	西南西	5.9	0.0	77.8	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 晴時々薄曇	西南西	4.6	0.0	85.3	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
3	水	AM 晴後一時曇	西南西	4.5	0.0	86.6	0.04	○	0.06	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	
		PM 曇一時雨	西南西	5.1	0.0	81.9	0.04	○	0.06	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
4	木	AM 晴時々曇	南西	4.1	0.0	86.0	0.04	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	
		PM 曇時々曇	北北西	4.9	2.5	89.4	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
5	金	AM 曇時々曇	北北西	3.7	5.0	87.2	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 晴後時々曇	北北西	5.3	0.0	83.9	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
6	土	AM 曇時々曇	北北西	4.4	0.0	86.8	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 晴一時雨	西南西	4.7	0.0	84.6	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
7	日	AM 晴一時曇	北北西	5.1	0.0	83.6	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 曇時々曇	西南西	6.2	0.0	83.8	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
8	月	AM 晴後一時曇	西南西	6.1	0.0	80.0	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 晴	西南西	5.7	0.0	83.4	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
9	火	AM 晴時々曇	西南西	6.6	0.0	80.8	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 薄曇	西南西	7.1	0.0	81.0	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	
10	水	AM 薄曇	西南西	6.7	0.0	80.5	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 曇	西南西	6.9	0.0	79.8	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
11	木	AM 晴一時薄曇	西南西	6.5	0.0	78.5	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 曇一時晴	西南西	5.8	0.0	83.1	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
12	金	AM 曇後一時晴	西南西	3.6	0.0	80.8	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 晴一時雨	西南西	4.2	4.5	85.7	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
13	土	AM 曇時々晴	北東	4.2	0.0	77.7	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 曇	西南西	5.2	0.0	85.6	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.03	○	0.02	○	0.03	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.03	○	
14	日	AM 曇一時晴	西南西	3.8	0.0	82.3	0.03	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	
		PM 晴	西南西	3.8	0.0	86.5	0.04	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	
15	月	AM 晴一時薄曇	西南西	4.8	0.0	87.3	0.06	○	0.09	○	0.02	○	0.07	○	0.05	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 晴後一時雨	西南西	5.2	0.0	74.2	0.06	○	0.09	○	0.02	○	0.07	○	0.05	○	0.07	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.07	○	
16	火	AM 曇一時雨	西南西	4.7	0.0	87.0	0.06	○	0.09	○	0.02	○	0.07	○	0.05	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	0.06	○	
		PM 曇時々曇	西南西	5.4	8.0	92.5	0.04	○	0.06	○	0.01	○	0.05	○	0.03	○	0.04	○	0.05	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
17	水	AM 曇時々曇	北北西	4.4	12.0	93.2	0.04	○	0.06	○	0.01	○	0.05	○	0.03	○	0.04	○	0.05	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
		PM 曇時々曇	北北西	4.0	8.5	92.6	0.04	○	0.05	○	0.01	○	0.04	○	0.03	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	0.04	○	
18	木	AM 曇時々雨	西南西	6.9	3.5	91.4	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.04	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.03	○	
		PM 曇後時々曇	北北西	5.7	0.0	77.1	0.03	○	0.04	○	0.01	○	0.04	○	0.02	○	0.03	○	0.03	○	0.03	○	0.04	○	0.03	○	
19	金	AM 晴一時曇	北北西	4.1	0.0	77.8	0.02	○	0.03	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	
		PM 曇一時晴	南西	4.5	0.0	86.3	0.02	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.01	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	0.02	○	

1次管理値：1.0mg/m³、2次管理値：1.5mg/m³、自主管理値：2.4mg/m³